


## Betriebsvoraussetzungen Schwimmbäder u. -hallen WaterWalkingTeam – SuR

**Allgemein:** Wassertiefe min. 40cm  
Abstand Beckenrand Wasseroberfläche max. 40cm  
abgesperrte Wasserfläche (min 15x15m)  
Absperrungen (min. 1m vom Beckenrand entfernt) 3-seitig  
4. Seite abgesperrter Arbeits- und Sicherheitsbereich außerhalb des Beckens  
Sicherheitsbereich min. 1m als freier unbehinderter Laufweg am Beckenrand für  
Instruktoren des WWT-SuR und/oder Rettungsschwimmer des Betreibers  
Arbeitsbereich am Beckenrand min 2x3m, durchschnittlich 4x6m

**Beispiel-Skizze** (nicht maßstabgerecht):

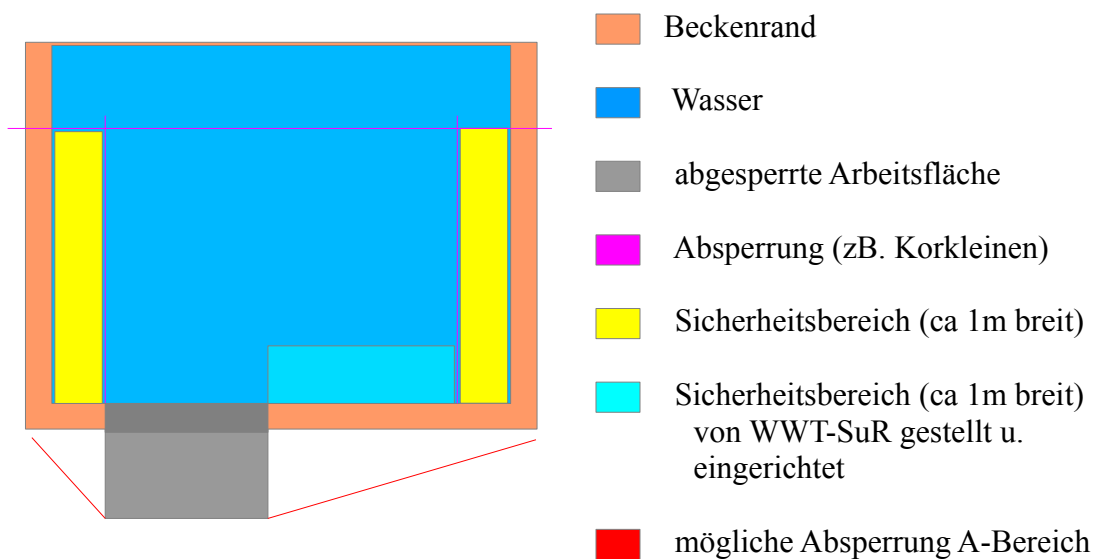

**Strom:** 220V/300W für **Gebälse** zum Befüllen der Waterballs (jeweils 40-60 Sek./Nutzer)  
Akku-Betrieb max. 2 Stunden möglich